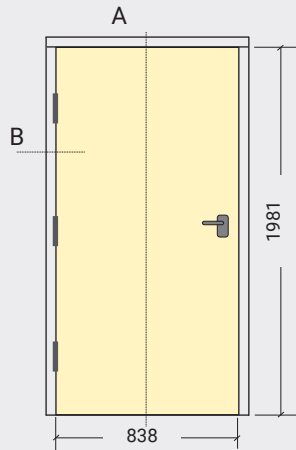
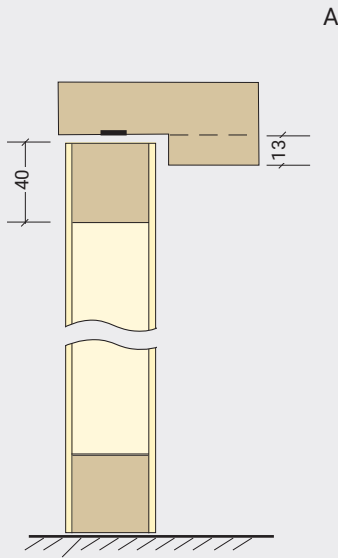
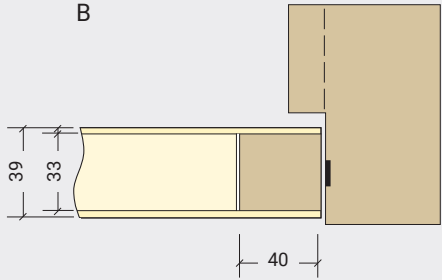


Fire Test Report


Core: Solid board 33 VL

Test Institute	SAUERLAND Service Center	
Test-No.	F1692	
Date	12.09.2012	
Standard	according to DIN 4102 (EN 1363)	
Door Size	838 x 1981 x 39 mm	
Core	Solid board 33 VL	
Stiles & Rails	Softwood: 40 mm	
Skin	HDF: 3 mm	
Door Frame	Softwood: block frame	
Intumescent	Palusol 2 x 10 mm	
Result	39 min	




FEUER-TEST : TÜR-KONSTRUKTION

Nummer : 1692 Datum : 12.09.2012

Kunde : 4 Spago



Sauerland Spanplatte

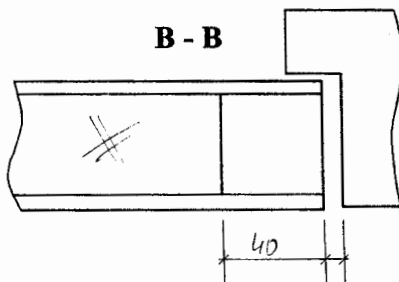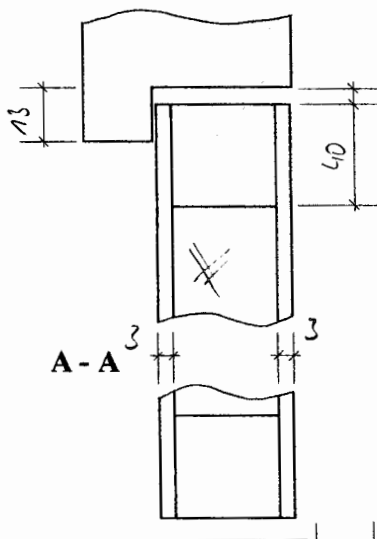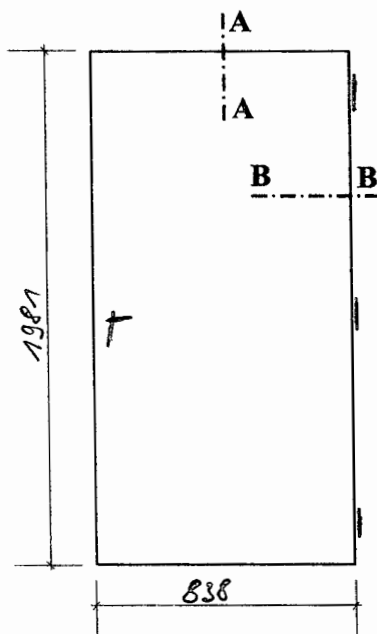

Abmessung 838 x 1981 x 39 mm

Öffnet nach innen / außen

Kante stumpf

Einlage Typ 3 33 VL Feuchte
Maße

Zarge B Blockzarge Fichte

Deckplatte D HDF 3mm

Oberfläche roh

Längs-Riegel N Fichte 40mm

Anleimer

Rahm.-Verst.

Ob. Querriegel "

Unt. Querriegel "

Intumescent Typ P Palusol 2x10
Maße

Bodendichtung /

Ergebnis: 39 min

max. Durchbiegung (mm : min) o.Ecke 8 : 30 E 20 : 15

H 33 : 20 u.Ecke 18 : 20

Grund für Ende: Durch brand am Schloss

Bemerkungen:

FEUER-TEST : MESSWERTE

Datum : 12.09.2012



Durchbiegung (+ innen; - außen)

[illegible]

Spalt - Breite (Türblatt/ Rahmen)


[illegible]



Feuertest 1692/12

CO/CO₂/O₂
[%]

HC
[ppm]

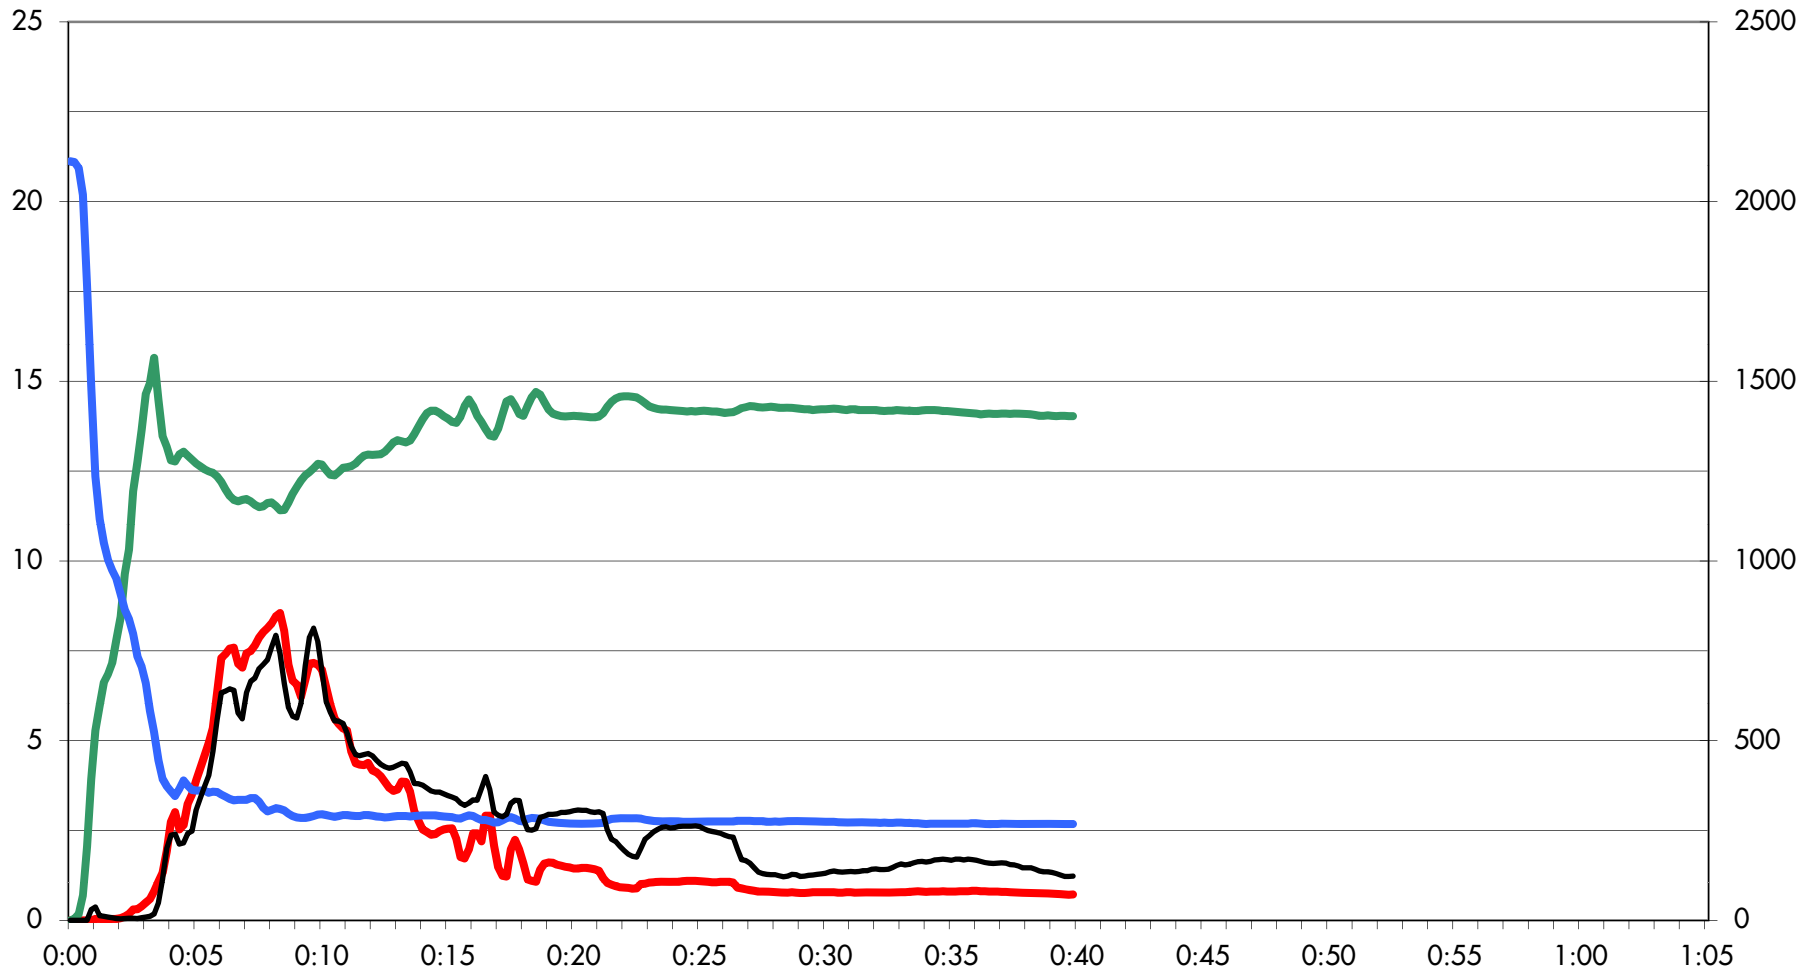

Feuertest 1692 am 12.09.2012

